

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95  
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский Сад № 27 "Цветик-семицветик" Тутаевского муниципального района  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от 04 октября 2021 года №78, КНМ № 76210061000201173267

Главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Лобановой Наталией Геннадьевной  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» Махалова Татьяна Владимировна, зам.заведующего по АХЧ Явцева Юлия Олеговна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка с выполнением
1.	<p>На объекте защиты МДОУ №27 «Цветик - семицветик», по адресу: г.Тутаев, ул. Моторостроителей, 71 не проведено испытание системы автоматической пожарной сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей в здании эксплуатируются с 07 апреля 2006г., т.е 15 лет (Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 07.04.2006г.).</p>	<p>Основание: п. 54 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний":</p> <p>4.2.4.3 Средний срок службы извещателя пожарного должен быть не менее 10 лет.</p> <p>5.2.4.3 Средний срок службы источников бесперебойного электропитания должен быть не менее 10 лет.</p> <p>6.2.4.1 Средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет.</p> <p>7.9.4 Средний срок службы приборов управления - не менее - 10.</p> <p>Следуя РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт": п.1.10 После истечения срока службы, указанного в документации на техническое устройство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p>	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ №27 «Цветик-семицветик»


Махалова Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


Главный государственный инспектор Тутаевского района  
по пожарному надзору Лобанова Наталия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

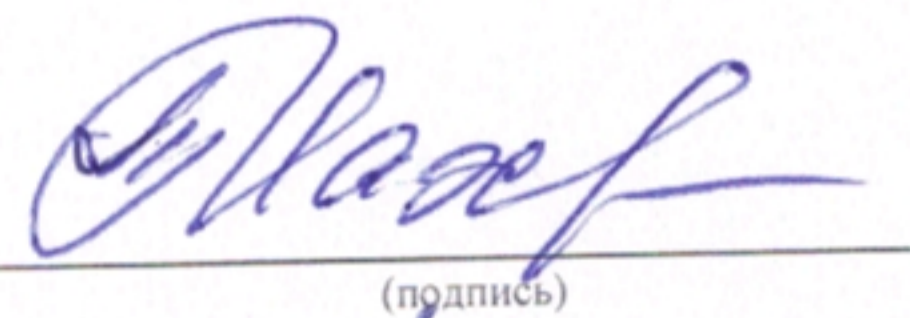

(подпись)

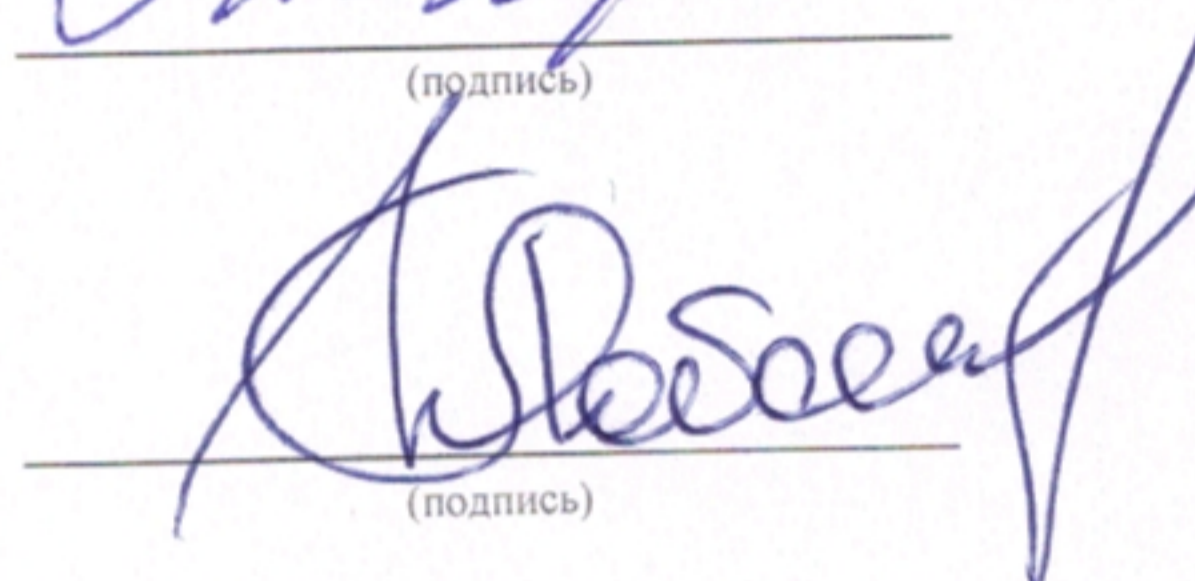

(подпись)